






Teneurs en pesticides des eaux distribuées CÔTE D'OR - Bilan 2008

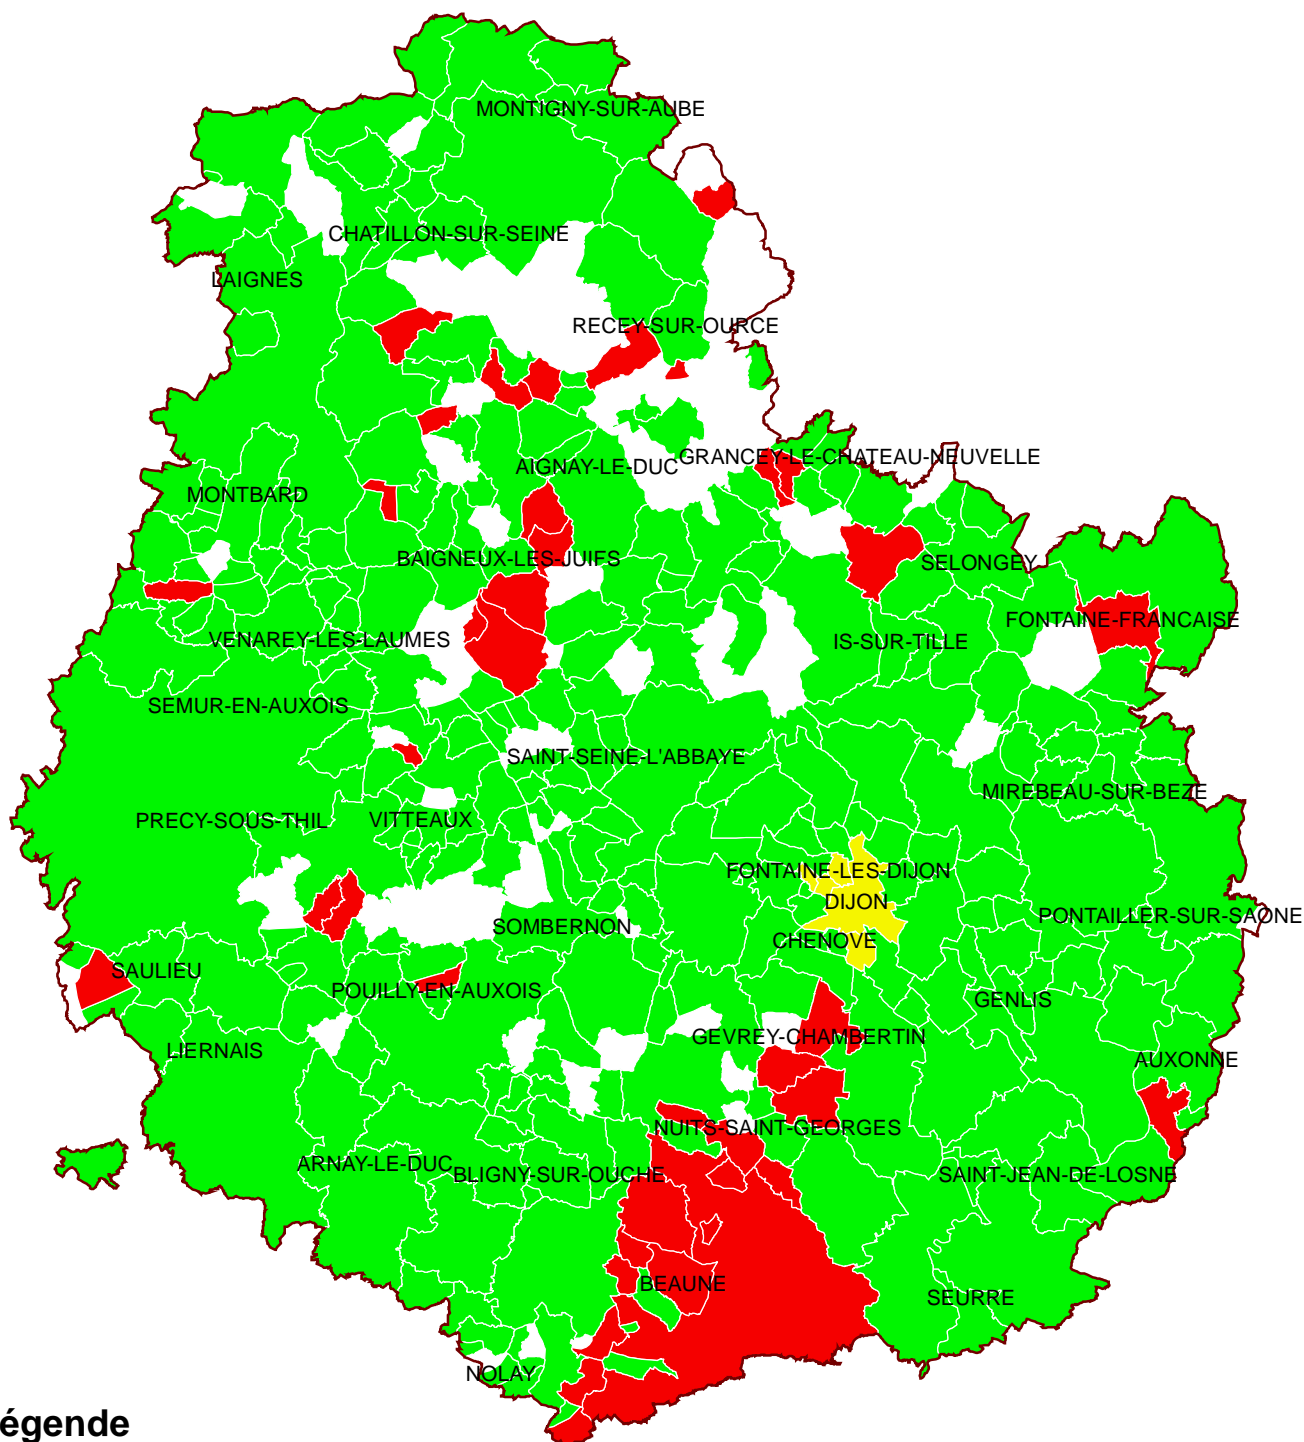

Légende

Taux de conformité

-  conformité < 90% : fréquents dépassements des limites de qualité
-  90% <= conformité < 100% : dépassements ponctuels des limites de qualité
-  conformité = 100% : bonne qualité
-  Pas de recherche de pesticide en 2008 prévue par la réglementation

Source : contrôle DDASS de Côte d'Or